


- Dobór oświetlenia LED –2–Pietro Budynek cz B
- 1 8 * HERMETIC LINX 120 48W CB kl opol W0009858 HERMETIC LINX 120 48W CB (3654 lm; 48,0 W)
 - 2 48 * LUMINA linx 120 48W CB kl opol WO 009733 LUMINA linx 120 48W CB kl opol (3713 lm; 48,0 W)
 - 3 22 * LUMINA linx 120 48W NB kl opol WO 009734 LUMINA linx 120 48W NB kl opol (3864 lm; 48,0 W)

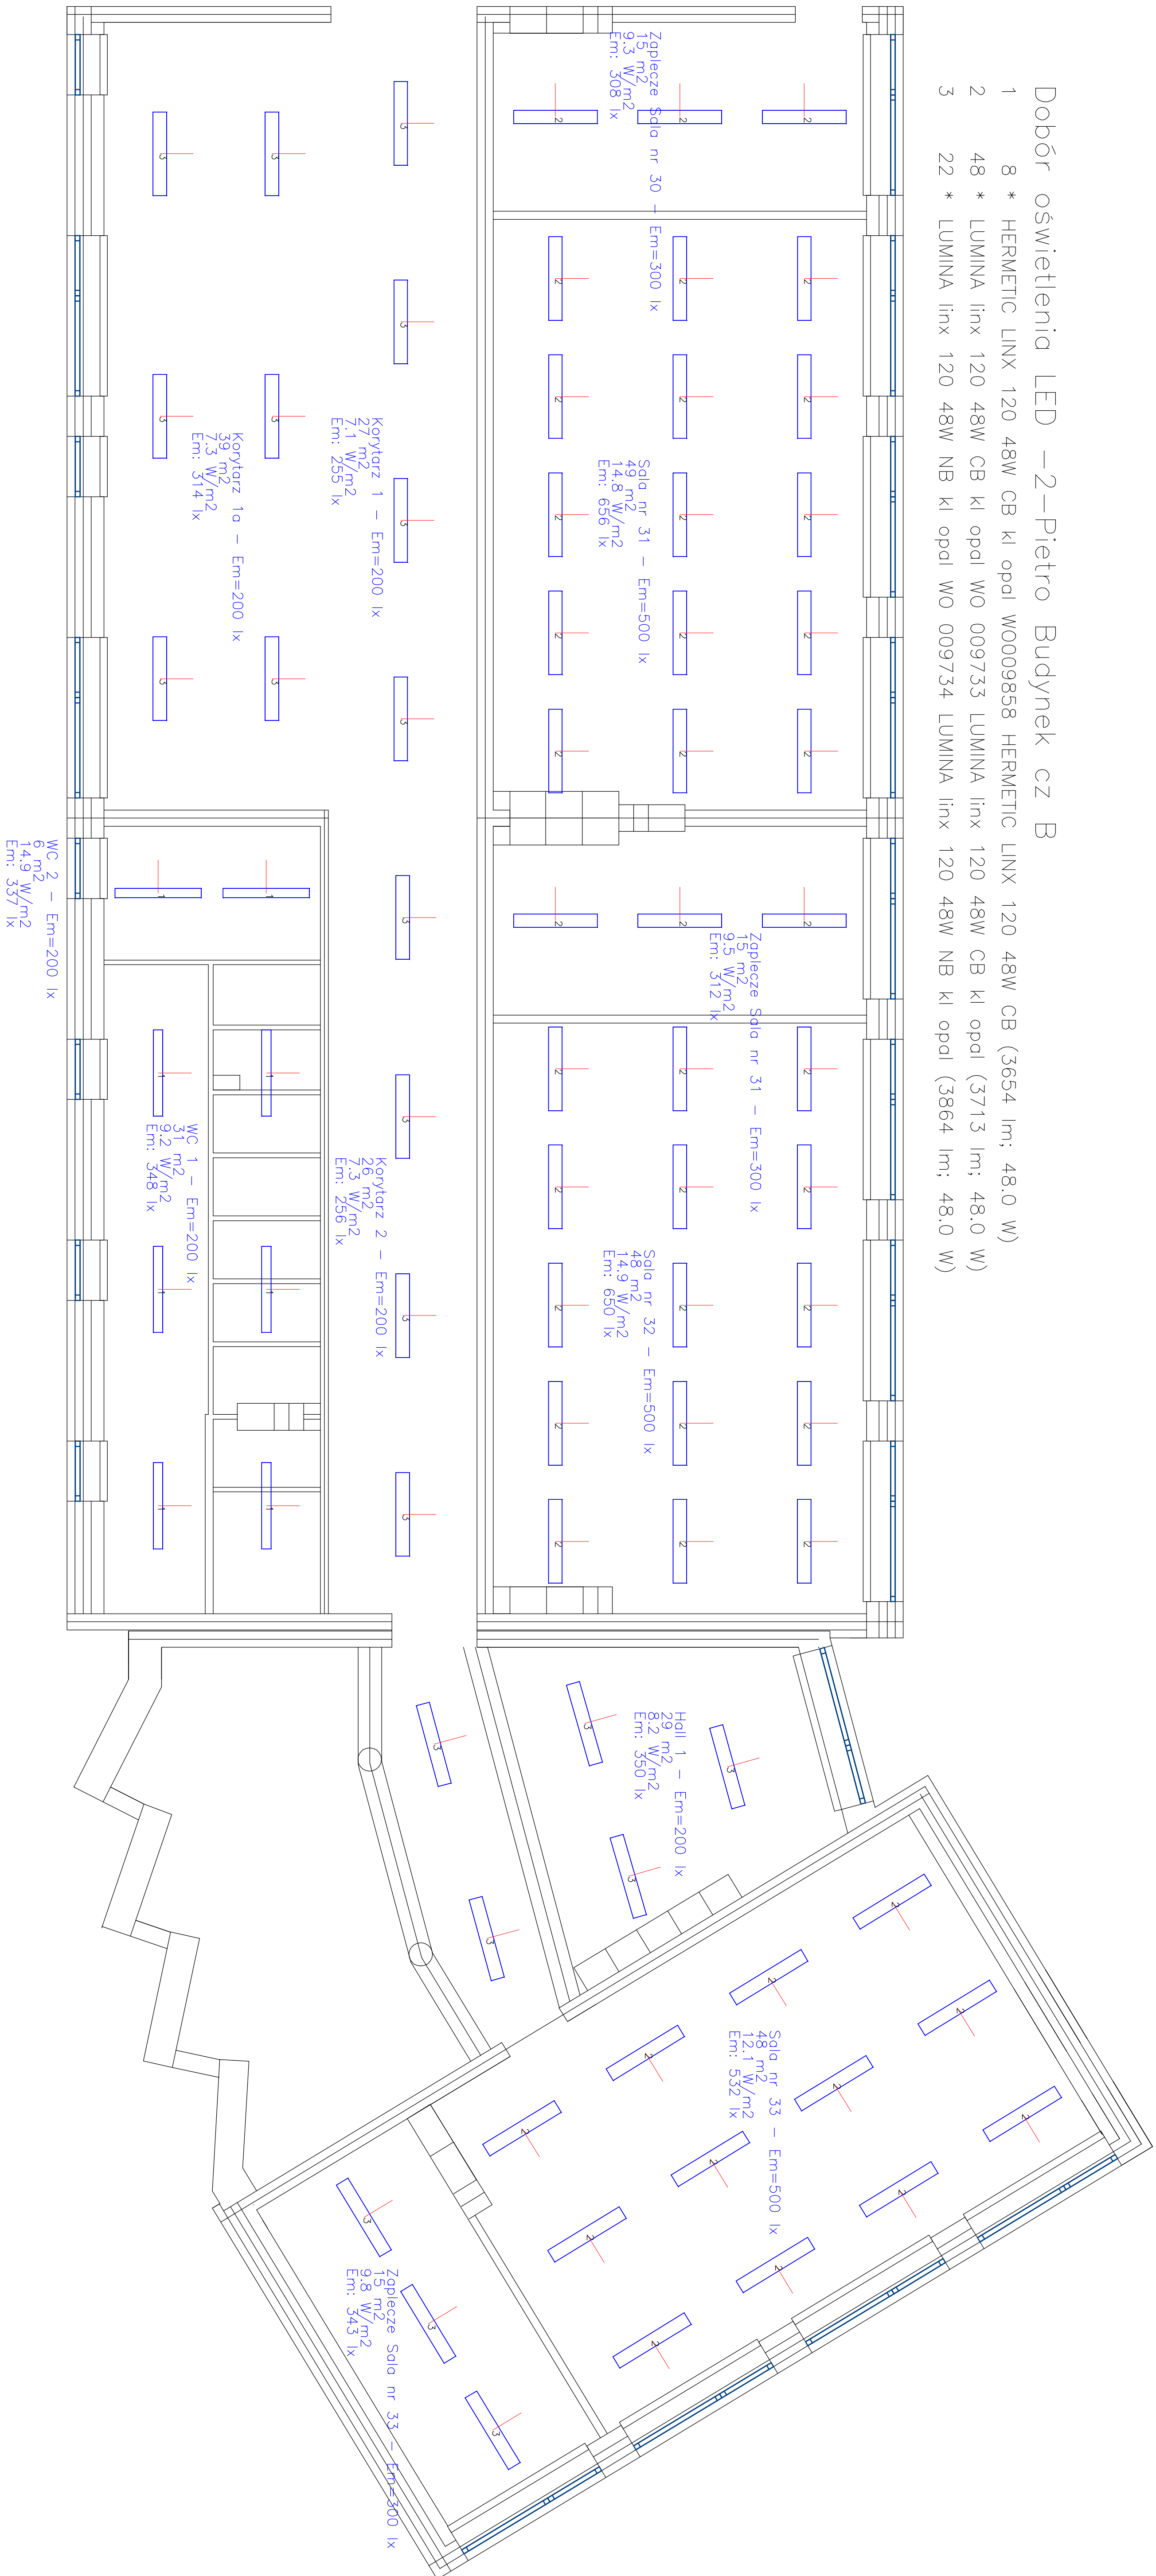

PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY	
Dobór oprawy oświetleniowej w siedzibie LED dla potrzeb budowlanych i instalacji A i B oraz w pomieszczeniach wystawowych i magazynowych w ramach projektu XX-000123	
Projektant: mgr inż. Zdzisław Wrona	
Miejscowość: Warszawa	
Data: 2023-01-12	
Wersja: 1.0	
RYSUNEK	
NR	
E-7	