

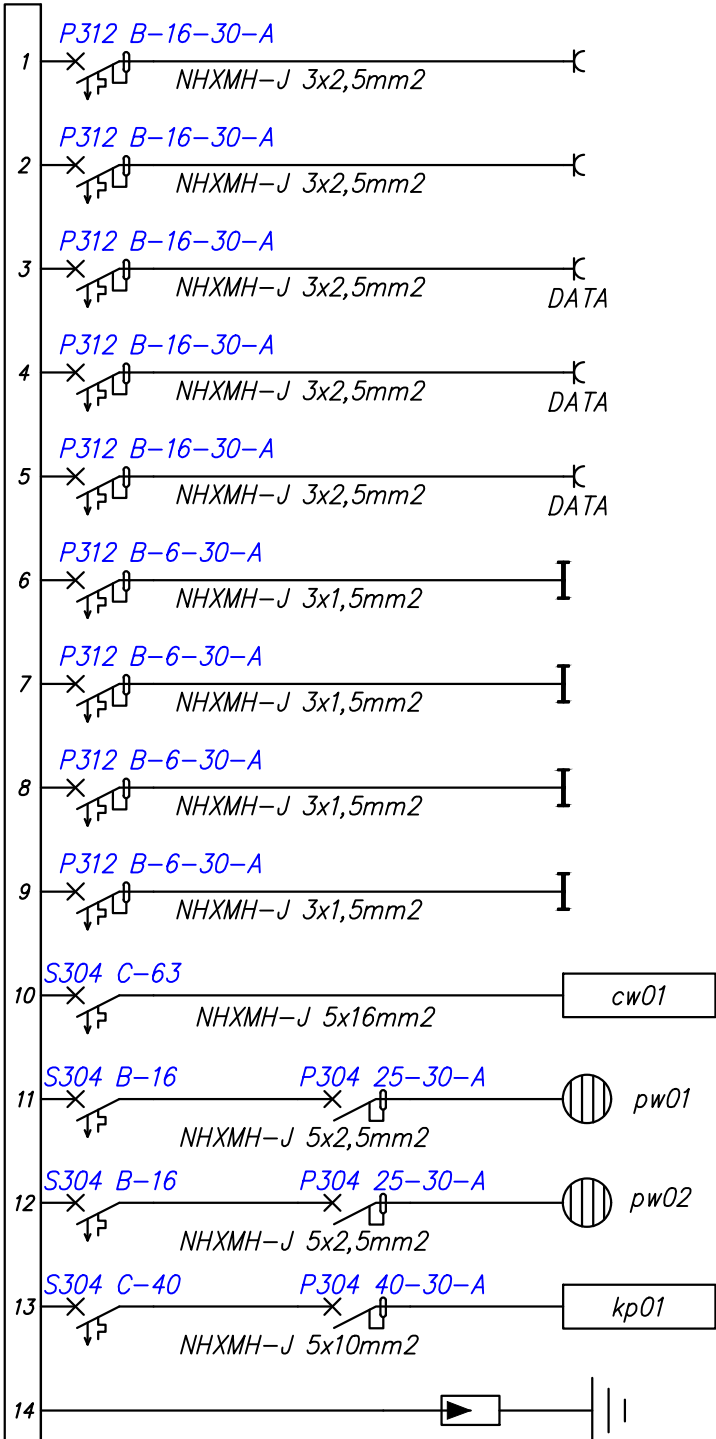


Moc [kW]	Pomieszczenie	Uwagi
0.3	001	napęd drzwi przesuwnych
0.3	002	napęd drzwi przesuwnych
0.1	002, 003	system porządkowania kolejki
0.1	K01-K06	kamery
2.0	004	zasilanie regatów
2	021-023	zasilanie regatów



Moc [kW]	Pomieszczenie	Uwagi
2.0	002-004	-
2.0	002, 003, 005	-
2.0	003 (kabiny 1-3)	-
2.0	003 (kabiny 4-6)	-
2.0	003 (kabiny 7-9)	-
0.8	001, 002, 005, 006, 007	-
0.9	004	-
0.9	003 (kabiny 1-5)	-
0.7	003 (kabiny 6-9)	-
26.0	003, 004	centrala wentylacyjna
4.0	004	podgrzewacz wody
4.0	007	podgrzewacz wody
18.0	002	kurtyna powietrzna



PRZEDSIĘBIORSTWO PROJEKTOWO-BUDOWLANE "EKOBU" s.c. Dmosin II nr 89 B, 95-061 Dmosin PRACOWNIA PROJEKTOWA: 93-312 Łódź, ul. Tuszyńska 155		
PROJEKTANT Janusz Bojanowski upr. bud. 195/68, 248/89WŁ	NAZWA, ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO, NUMERY EVIDENCYJNE DZIAŁEK Adaptacja parteru na potrzeby Urzędu Komunikacji Sochaczew ul. Piłsudskiego 63	SKALA
PDPIS mgr inż. Łukasz Śnitko	DATA czerwiec 2009	NR RYSUNKU E/3
SPRAWDZAJĄCY inż. elek. Zbigniew Wojnarowski upr. nr GP.II-8346-263/76	PRZEDMIOT RYSUNKU Schemat elektryczny rozdzielnic R0.1.	NR STRONY E11